"ArchCom" arch. Aneta Weichhaus
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 bud. B3/C
e-mail: ArchCom@elblag.com.pl tel. 507-127-726

ADRES INWESTYCJI: MILEJEWO, UL. SZKOLNA dz. nr 57/16, 57/17
JE. 280405_2, Milejewo OB. 280405_2.0005, MILEJEWO

INWESTOR: URZĄD GMINY W MILEJEWIE
ZAM. 82-316 MILEJEWO, UL. ELBLĄSKA 47

RODZAJ OPRAC.: PROJEKT ADAPTACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEGO GIMNAZJUM NA POTRZEBY ŻŁOBKA NA 15 DZIECI MILEJEWO

branża: sanitarna	data: 06.2024r.	Skala:	1:100
Nazwa rys.:	RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN	Nr rys.	S1
Autor opracowania:			
Projektował:	mgr inz. Robert Danielewicz upr. nr WAM/0040/PWOS/11		
Sprawdził:	mgr inz. Marta Danielewicz upr. nr WAM/0163/POOS/17		

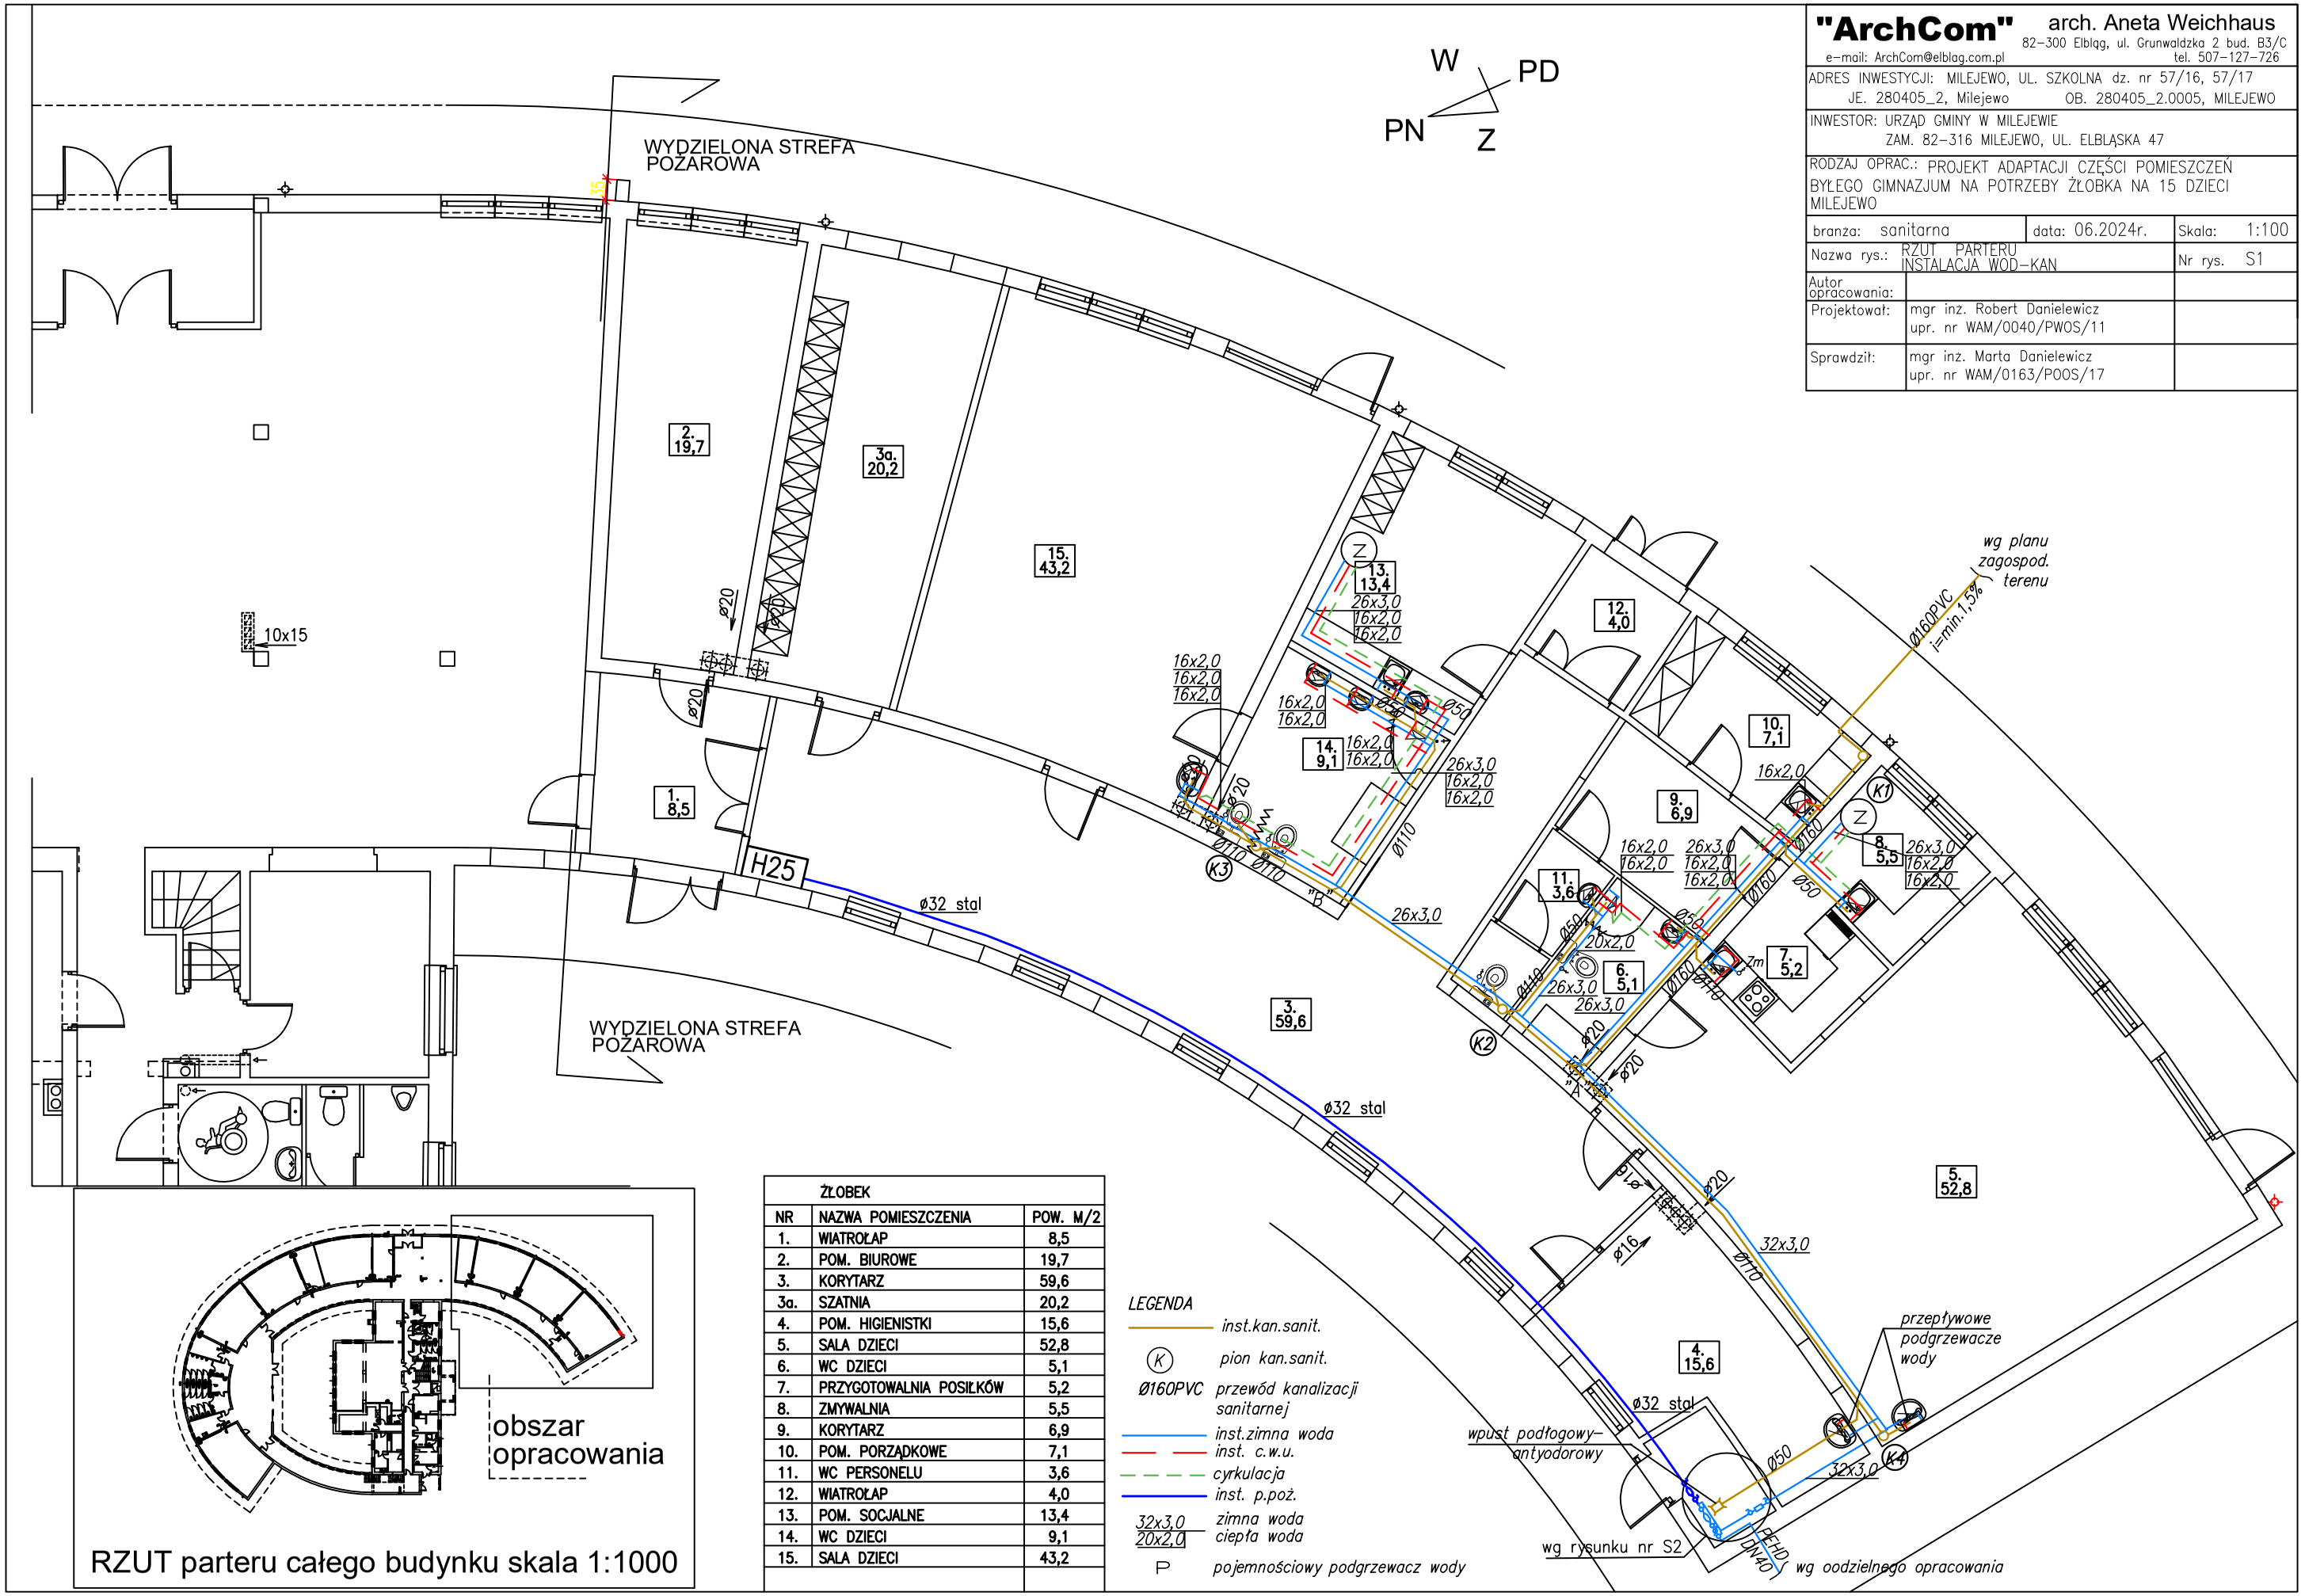

RZUT parteru całego budynku skala 1:1000

ŻŁOBEK		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. M/2
1.	WIATROŁAP	8,5
2.	POM. BIUROWE	19,7
3.	KORYTARZ	59,6
3a.	SZATNIA	20,2
4.	POM. HIGIENISTKI	15,6
5.	SALA DZIECI	52,8
6.	WC DZIECI	5,1
7.	PRZYGOTOWALNIA POSIŁKÓW	5,2
8.	ZMYWALNIA	5,5
9.	KORYTARZ	6,9
10.	POM. PORZĄDKOWE	7,1
11.	WC PERSONELU	3,6
12.	WIATROŁAP	4,0
13.	POM. SOCJALNE	13,4
14.	WC DZIECI	9,1
15.	SALA DZIECI	43,2

LEGENDA

- inst.kan.sanit.
- (K) pion kan.sanit.
- Ø160PVC przewód kanalizacji sanitarnej
- inst.zimna woda
- inst. c.w.u.
- cyrkulacja
- inst. p.poż.
- 32x3,0 zimna woda / 20x2,0 ciepła woda
- P pojemnościowy podgrzewacz wody